


- VERNICE EPOSSIDICA ANTICORROSIVA
- MASSIMA PRESSIONE DI ESERCIZIO: 10 BAR
- PRESSIONE DI TEST: 2 BAR
- MASSIMA TEMPERATURA DI ESERCIZIO: 80 °C
- TUBI IN ACCIAIO ZINCATO
- RACCORDI IN OTTONE
- NORMA DI RIFERIMENTO: ANSI/ISEA Z358.1-2014
- PRESSIONE MINIMA DI UTILIZZO: 2 BAR
- PORTATA D'ACQUA TESTATA: 108 L/MIN
- PORTATA D'ACQUA LAVACCHI: 15 L/MIN

- EPOXY COATING ANTI ACID
- MAX OPERATING PRESSURE: 10 BAR
- PRESSURE TESTING: 2 BAR
- MAX OPERATING TEMPERATURE: 80 °C
- PIPES MADE IN GALVANIZED STEEL
- FITTINGS ARE MADE IN BRASS
- NORM REFERENCE: ANSI/ISEA Z358.1-2014
- MINIMUM PRESSURE SUPPLY: 2 BAR
- SHOWER HEAD WATER FLOW: 108 L/MIN
- EYE-WASHER WATER FLOW: 15 L/MIN




FILE: 1200_680-D1	DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE				
ARCHIVIO: //	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO				
REPARTO: MON-L	QUOTE IMPORTANTI				
SCALA: 13:100	ESPOSANTE DI MODIFICA				
MATERIALE: DIVERSI / VARIOUS	GRUPPO				
NORMATIVE:	DIS.N°: 1200/680-D1 - DOCCE DI EMERGENZA AMERICAN STANDARD / AMERICAN STANDARD EMERGENCY SHOWERS				
- DOCCIA DI EMERGENZA A PAVIMENTO CON LAVACCHI E DOPPIO COMANDO - G1"1/4 NPT - GIALLA					
- FLOOR-MOUNTED EMERGENCY SHOWER WITH EYE-WASHER AND DUAL CONTROLS - YELLOW					
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
4	30-06-2023	VARIATA CODIFICA / CHANGED CODE	MB	TD	PEZZO FINITO Kg : 16.607
PRIMA EMISSIONE: 15-07-2011				DISEGNO STAMPO:	
NOTE:				FORMATO: A2	FOGLIO: 1

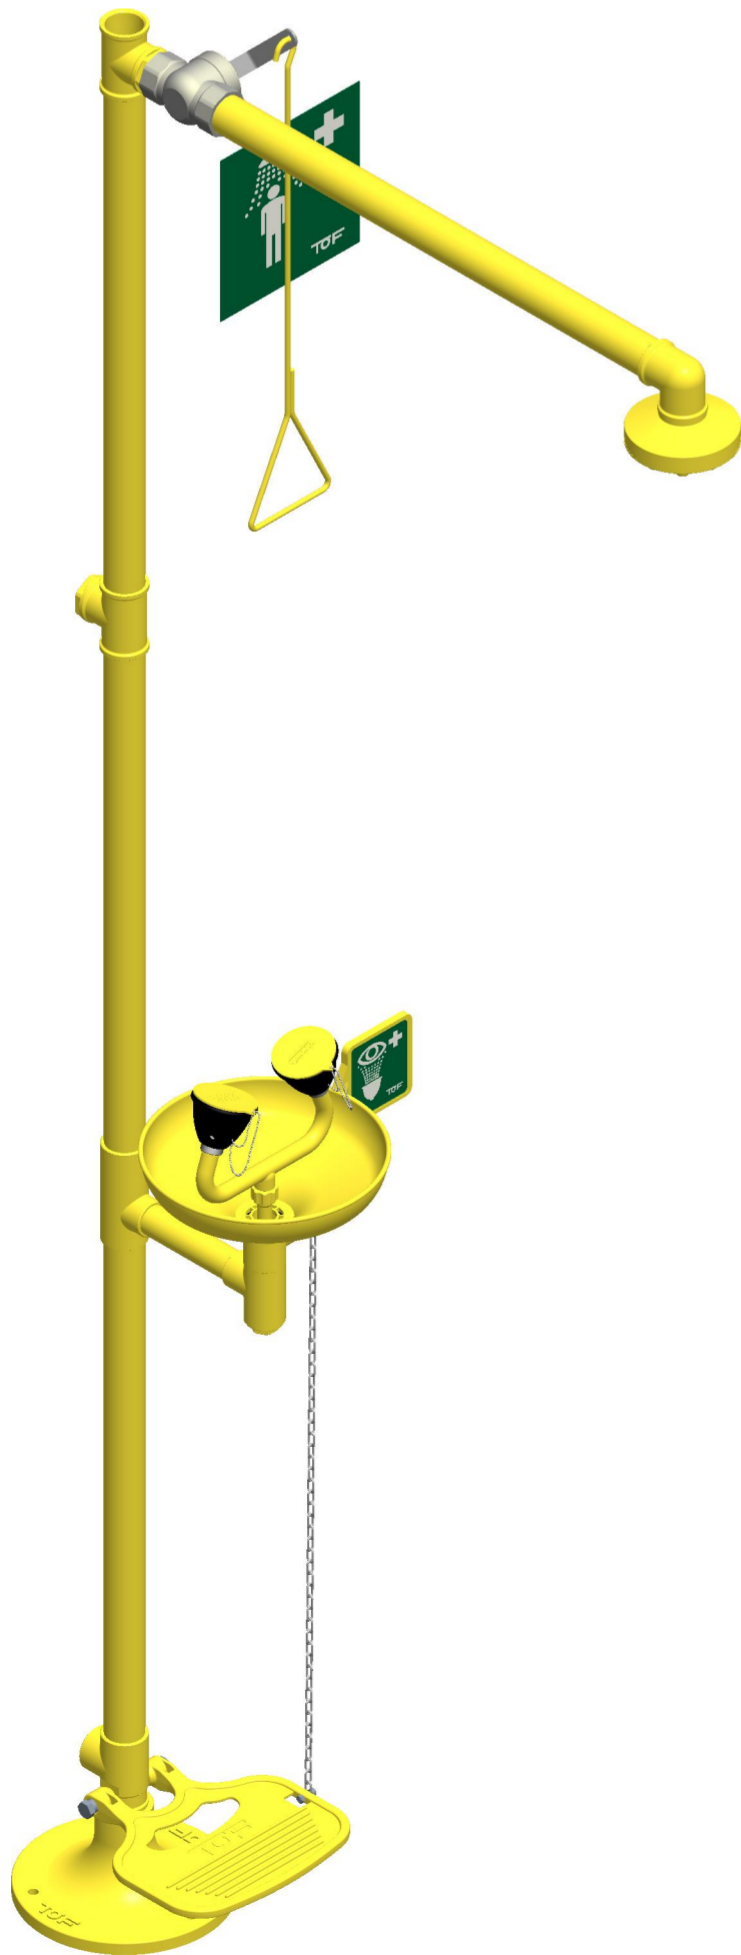

POWERING YOUR REPUTATION

## ANSI Highlights

Cod. 1200/680-D1

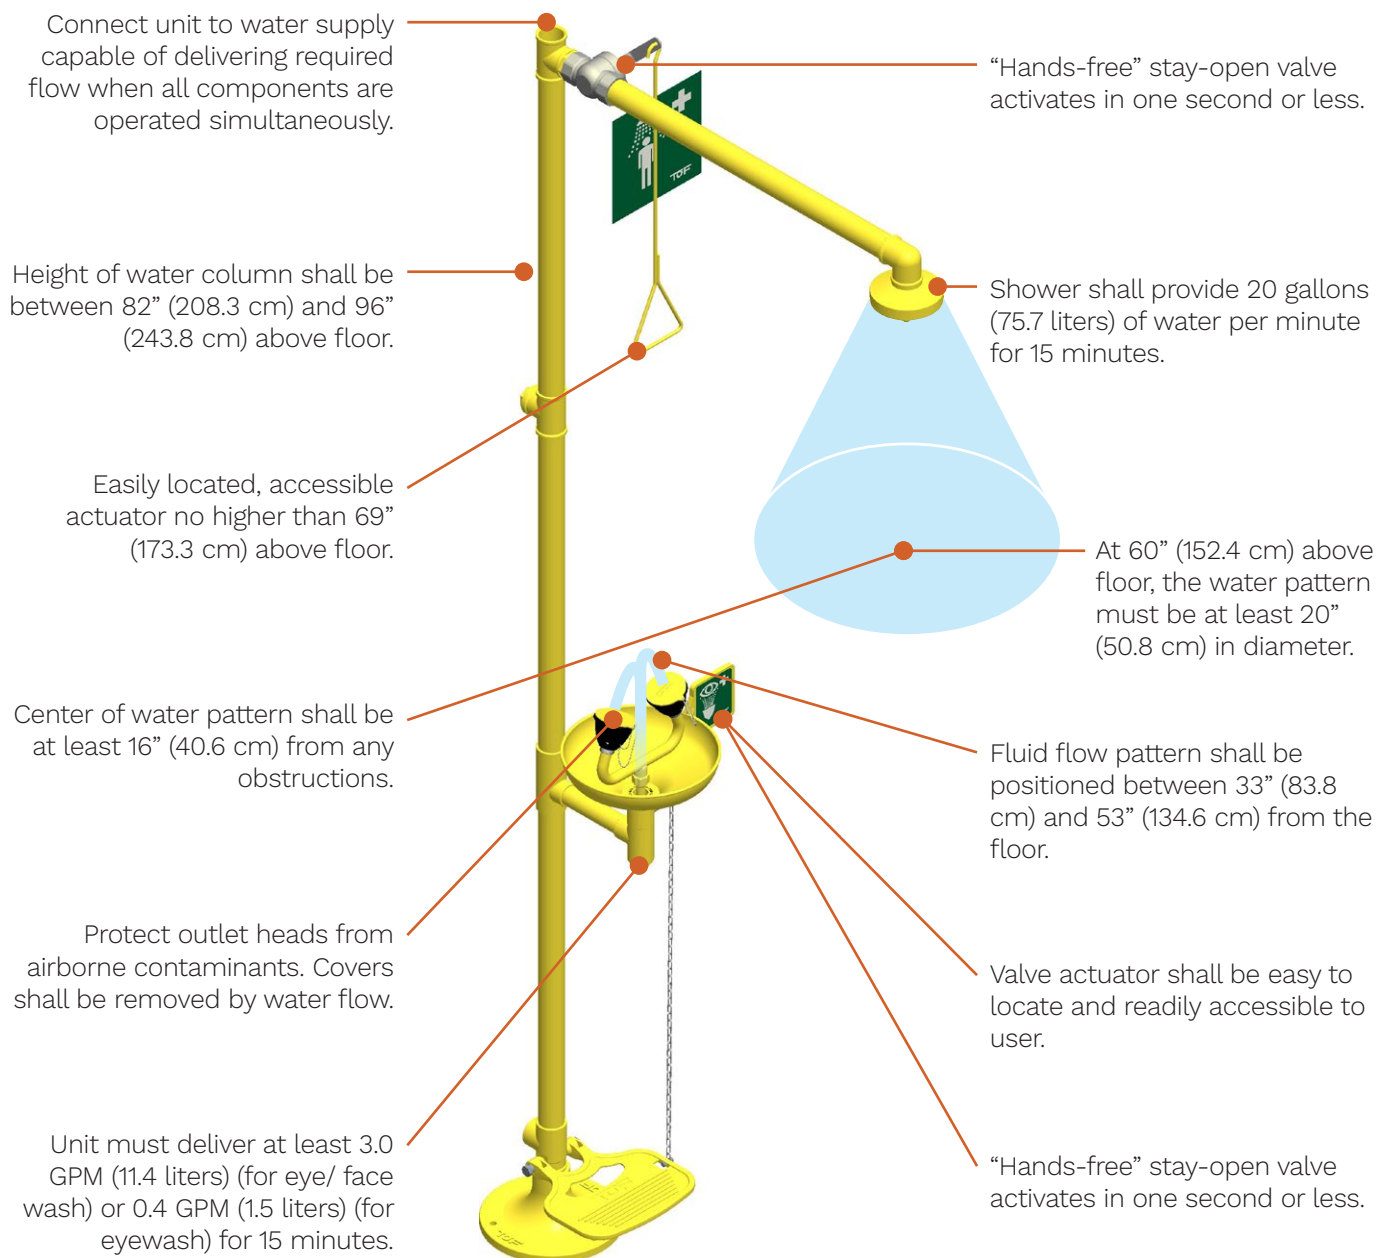

### LOCATION

Install safety station within 10 seconds (approximately 55 feet) of hazard, on the same level as hazard and with unobstructed travel path.

### IDENTIFICATION

Identify safety station with highly visible sign. Area around safety station shall be well-lit.

### WATER TEMPERATURE

Water delivered by safety station shall be tepid (60-100°F).

### TRAINING

Instruct all employees in the location and proper use of safety station.

### MAINTENANCE/ INSPECTION

Activate safety station at least weekly. Inspect annually for compliance with standard.